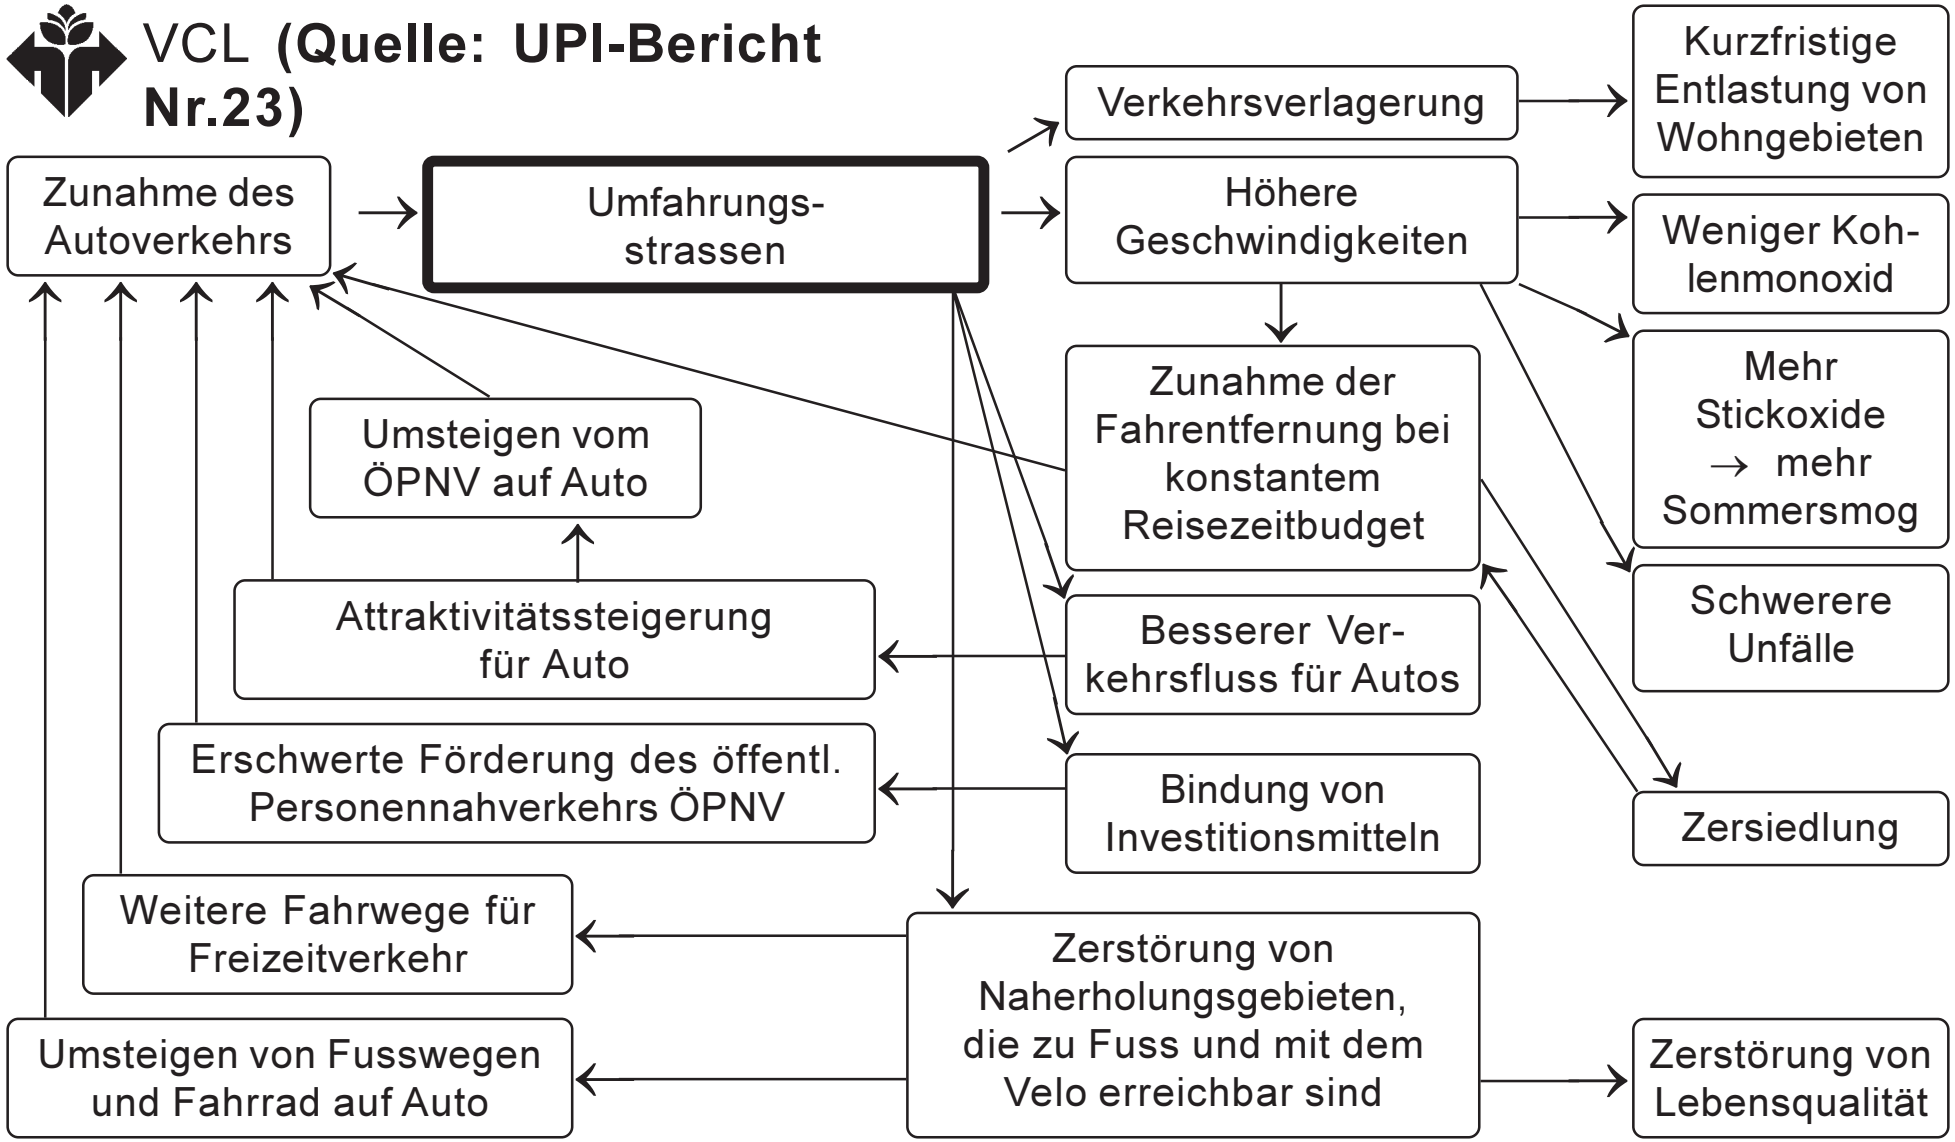VCL (Quelle: UPI-Bericht Nr.23)